
Wie ist eine SmartMonitoring Systemtopologie aufgebaut?

Die Vernetzung der Geräte erfolgt entweder kabelgebunden per Ethernet, oder kabellos per Funk (ZigBee).

Auch eine hybride Vernetzung mit Ethernet und Funk ist möglich.

Dadurch ist eine flexible Erschließung auch von verteilten Infrastrukturen einfach möglich.

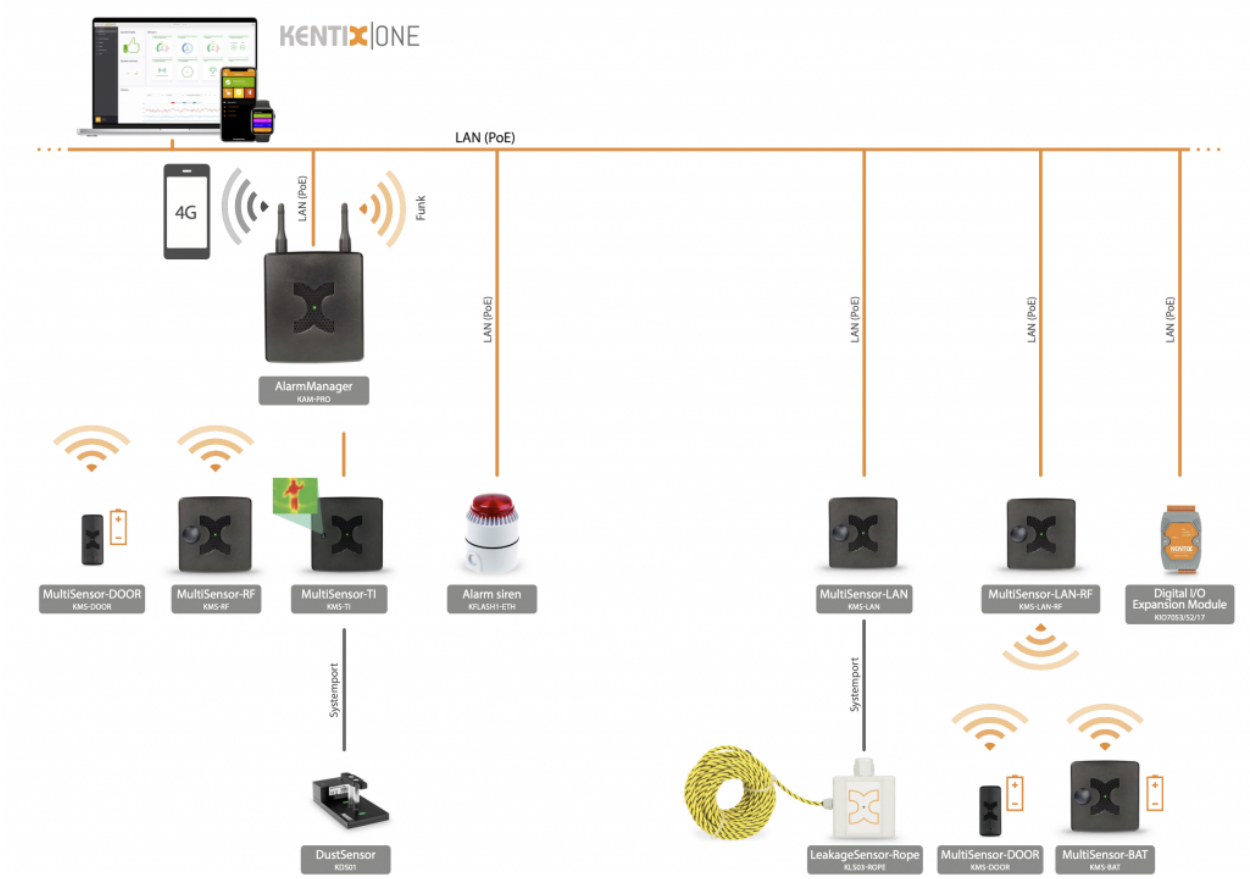

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-12 19:00:27. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.